



08:992-1608

METROCOMPACT 20



Quickguide

Ilstyring

Indholdsfortegnelse


Diagram.....	3
Monter sonde i røgrør	4
Monter modulet i styringen	5
Indstil styringen 1:4.....	6
Indstil styringen 2:4.....	7
Indstil styringen 3:4.....	8
Indstil styringen 4:4.....	9



Monter sonde i røgrør



Monter bøsningen på Lambdasonden.

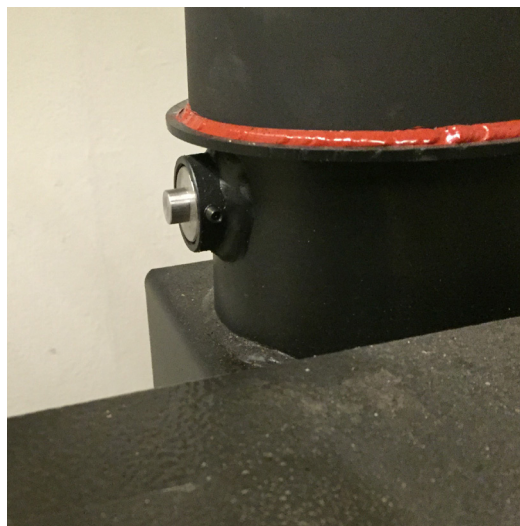

Monter sonden i røgrør.




Monter modulet i styringen


- Sluk for fyret
- Monter lamdasondemodulet i styringen
- Tænd for fyret og tryk på enter-knappen

Indstil styringen 1:4


- Gå til indstillinger
- Tryk enter

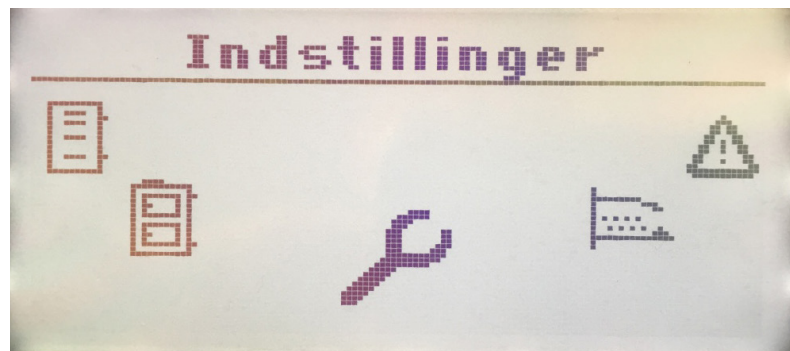

- Vælg service
- Tryk enter

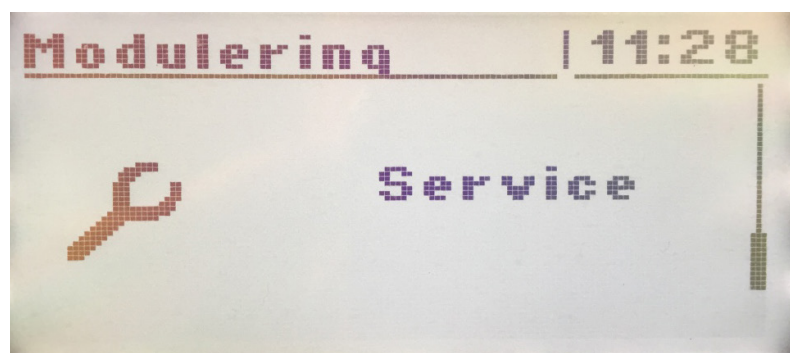


- Kodeord indtastes: Kedel setpunkt + EST.
F. eks. hvis setpunkt er 65 grader, tast kode 65EST

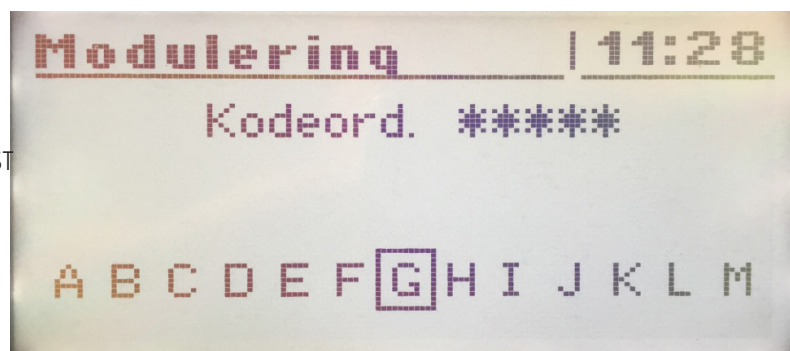


Indstil styringen 2:4


- Gå til MODUL konfiguration
- Tryk enter

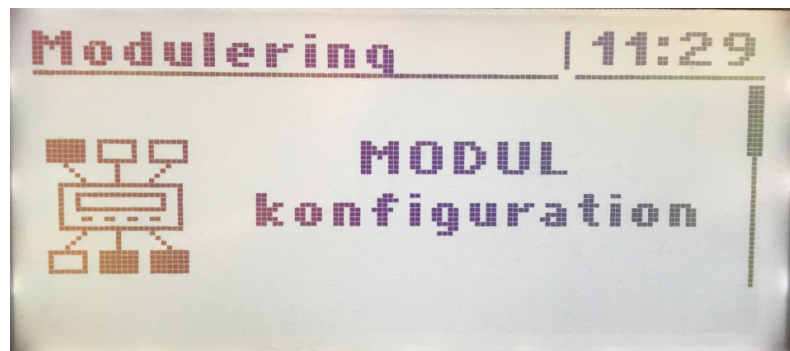

- Gå til Modul iltstyring
- Tryk enter

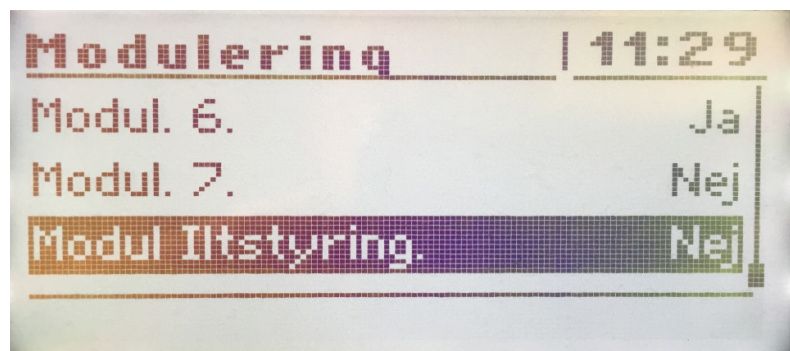


- Tryk pil op til 1
- Tryk enter

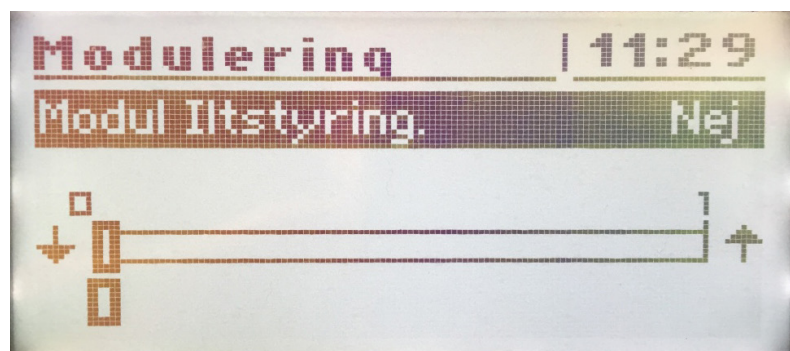


Indstil styringen 3:4


- Tryk enter for at bekræfte valg

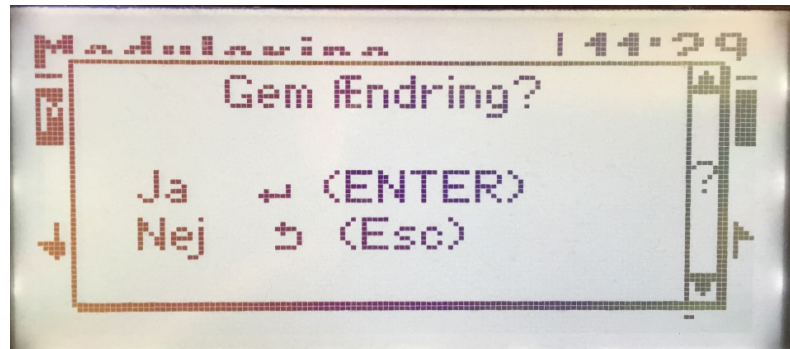

- Tryk ESC til dette billede vises

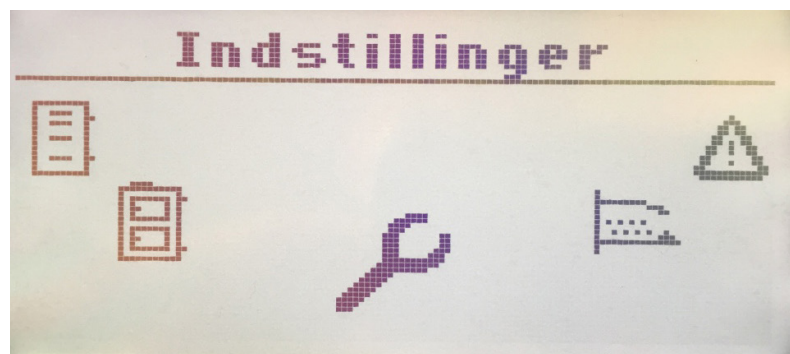


- Tryk pil op til brænder vises
- Tryk enter

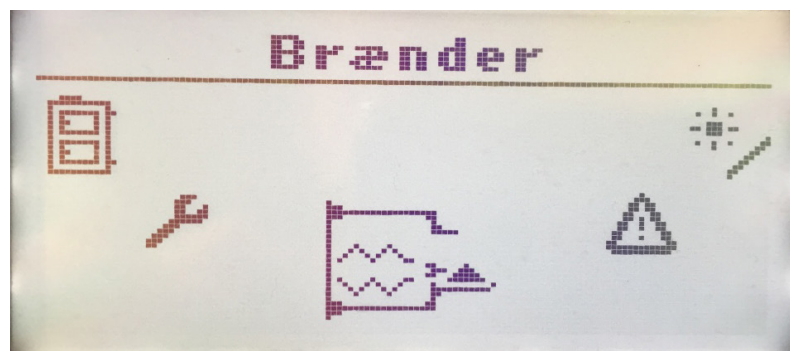


Indstil styringen 4:4


- Vælg service
- Tryk enter

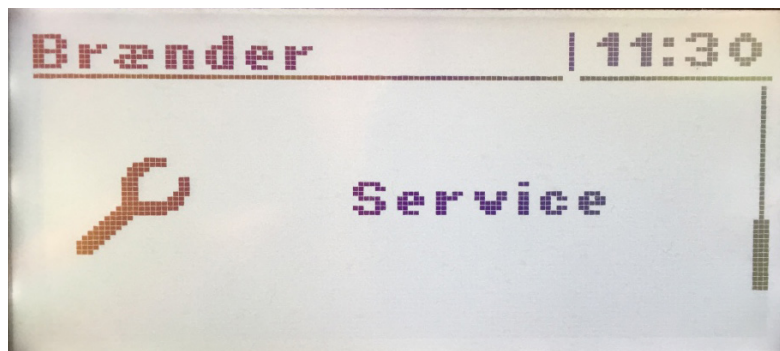

- Tryk ned til ILT minium(30%)
- Indstil til 14.0
- Tryk enter
- Vælg værdi
- Bekræft ved at trykke enter

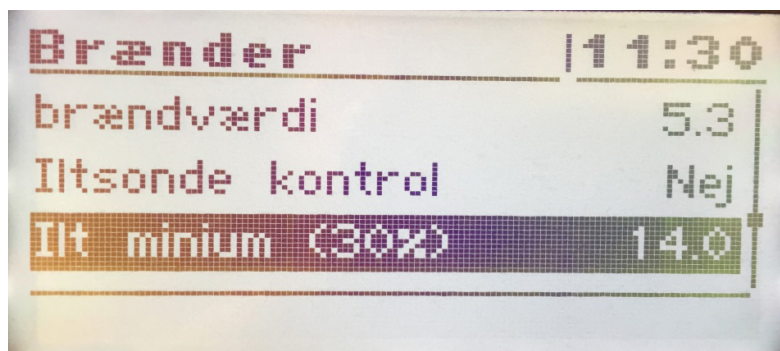

- Tryk ned til ILT max (100%)
- Indstil til 8.0
- Tryk enter
- Vælg værdi
- Bekræft ved enter
- Tryk på ESC flere gange til temperaturen vises
- Fyret kan nu startes på den røde knap

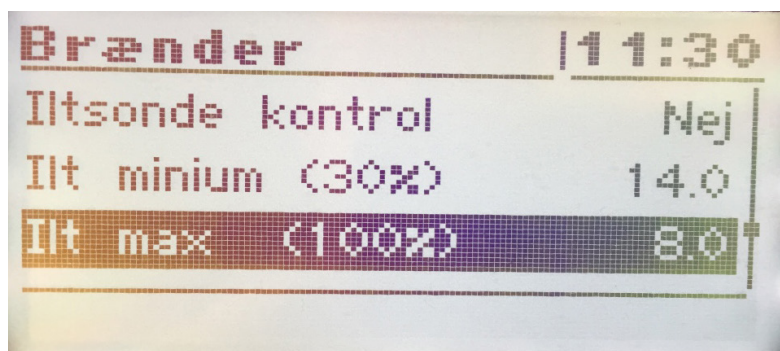

Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt, når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på <http://FQR.dk> eller scan QR-koden
2. Indtast produkt- og installationsoplysninger
3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.



METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK